
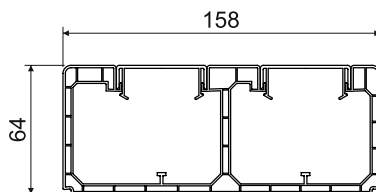


PK 160X65 D

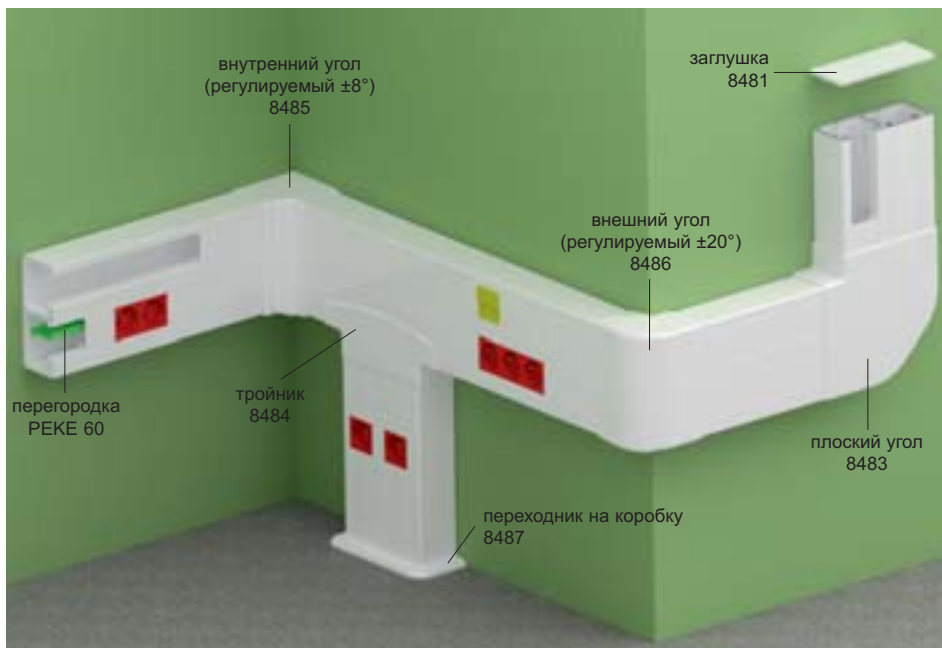

MAT PVC
 -5 - +60°C
 850°C
 A1 - F
 30 sec.
 1 J
 3800/3600 мм²
 Pb Free
 IP 40
 IK07

- ✓ Предназначен для установки модульных приборов 45 x 45 или 45 x 22,5 мм.
- ✓ Рекомендуется устанавливать приборы серии QUADRO (стр. 2-47), изготовленные специально для изделий КОПОС. Также возможна установка модульных приборов других производителей.
- ✓ Для механического разделения цепей или отделения цепей с точки зрения электромагнитной совместимости можно использовать перегородки PEKE 60 или PKS 70/60.
- ✓ Рекомендуется установка вместе максимум трех приборов. При необходимости установки большего количества приборов, необходимо после трех установленных приборов вложить не менее 50 мм крышки, для более надежной фиксации
- ✓ Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные аксессуары. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	6	картон	8595057657205	-



Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
8481 - заглушка			
	НВ	2; 10	8595057657069
8482 - накладка на стык			
	НВ	2	8595057657076
8483 - плоский угол			
	НВ	2	8595057657083
8484 - тройник			
	НВ	2	8595057657090
8485 - внутренний угол			
	НВ	2	8595057657106
8486 - внешний угол			
	НВ	2	8595057657113
8487 - переходник на коробку			
	НВ	2	8595057657120
PEKE 60 - перегородка			
	-C	20 м	8595057627079
		более подробная информация на стр. 2-57	
PKS 70/60 - перегородка			
	XX	20 м	8595057664364
		более подробная информация на стр. 2-57	